



Siège social

Nos SERVICES

- Informations générales 418 780-5200
- Réparations et entretien 418 780-5222
- Urgence OMHQ-SOMHAC 418 691-6647

CLIMATISER

Sans rien briser ...



INTRODUCTION

Le présent guide propose une méthode conforme quant à l'installation d'un climatiseur de fenêtres.

Afin de ne pas endommager les fenêtres, il est très important de respecter les recommandations suivantes.

L'installation proposée **ne s'applique qu'aux fenêtres coulissantes**. Dans le cas des **fenêtres à battants**, seuls les climatiseurs de type portatifs seront tolérés.

Nous tenons à vous rappeler qu'il est très important de vous conformer au règlement d'immeuble sur les climatiseurs qui stipule que le locataire doit assumer tous les frais relatifs à l'installation et à l'usage d'un climatiseur, ainsi que les frais supplémentaires prévus au bail*.

Le locataire doit également faire une déclaration obligatoire et toute installation doit être préalablement autorisée par l'OMHQ-SOMAC.

LES FENÊTRES

Petite fenêtre :

Fenêtres coulissantes de petite dimension, avec ou sans volets fixes dans la partie inférieure.



Les 2 volets coulissants doivent être enlevés pour permettre l'installation d'un climatiseur.

Grande fenêtre :



Fenêtres coulissantes de grande dimension. Les volets coulissants ne nécessitent pas d'être enlevés. Vous devrez uniquement ouvrir la fenêtre afin de pouvoir y installer le climatiseur.

À cet effet, nous vous recommandons de suivre les instructions concernant l'installation à la page suivante.

Ce guide

Vous INFORME
sur le PROCESSUS d'installation
d'un CLIMATISEUR

* Pour les locataires bénéficiaires du programme HLM :

Des frais de 60 \$ (sujet à indexation) sont imputables annuellement, et ce, répartis sur 12 mois. 5 \$ sera donc ajouté au coût de votre loyer mensuellement.



Office municipal d'habitation de Québec
Société municipale d'habitation Champlain
110, rue de Courcelette
Québec (Québec) G1N 4T4
www.omhq.qc.ca

Document révisé mai 2018

Heures d'ouverture des bureaux


Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

L'INSTALLATION

LISTE DE MATÉRIEL

1. Installez 2 montants pour support de tablettes ajustables doubles (vendus dans les grandes surfaces).


a. Un des montants doit être installé dans la partie verticale du cadrage tout en étant également inséré dans les fentes du haut et du bas de la fenêtre.

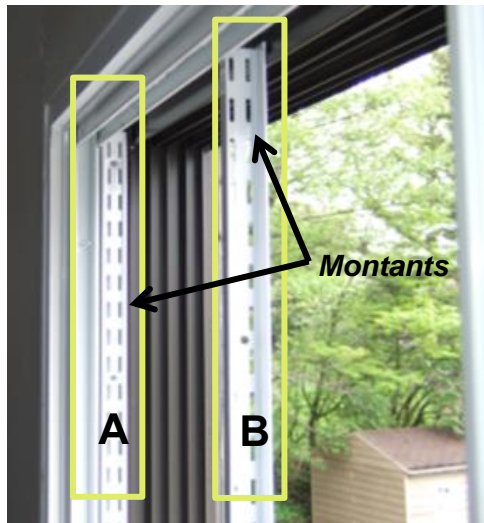

b. L'autre montant doit être inséré parallèlement de la même façon que le premier selon les dimensions de votre climatiseur de sorte qu'il y ait un montant de chaque côté.

2. Une fois les 2 montants insérés, déposez votre climatiseur sur la partie inférieure de la fenêtre afin de pouvoir procéder à la fixation.


Plusieurs climatiseurs contiennent déjà des trous prépercés sur les côtés. Vous pourrez ainsi fixer votre appareil dans les montants pour support de tablettes ajustables à l'aide de vis.

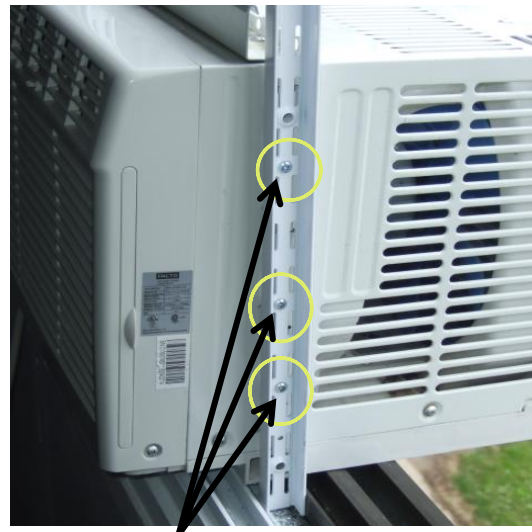

3. Solidifiez votre installation à l'aide d'équerres vissées dans les montants pour support de tablettes ajustables doubles ainsi que dans la barre de support déjà existante sur le climatiseur*.



4. Fermez l'ouverture autour de l'appareil en y plaçant un plexiglas de bonne dimension. Pour les ouvertures plus grandes, fermez la fenêtre de façon à ce qu'elle touche au climatiseur et fermez le haut à l'aide d'un plexiglas.

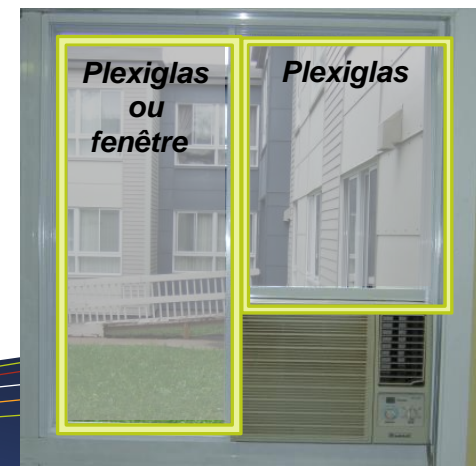

Items requis pour procéder à cette installation :


- 2 montants de support de tablettes ajustables double de longueur appropriée.



- 2 équerres de 19 mm de longueur par 19 mm de largeur.



- Environ 10 vis de métal #8 de 12 mm de longueur.



- 1 ou 2 plexiglas de 8 mm d'épaisseur, de longueur appropriée.



Il est important de retirer votre climatiseur en saison froide (avant le 31 octobre). Le rendement énergétique d'une fenêtre est de beaucoup supérieur à un plexiglas qui fait bien pour l'été, mais n'est pas conçu pour les températures froides de l'hiver.

* Si votre climatiseur n'a pas de barre de support sur le dessus, vous devrez vous procurer un montant de tablette supplémentaire.